



PIANTA PIANO SECONDO SANITARI

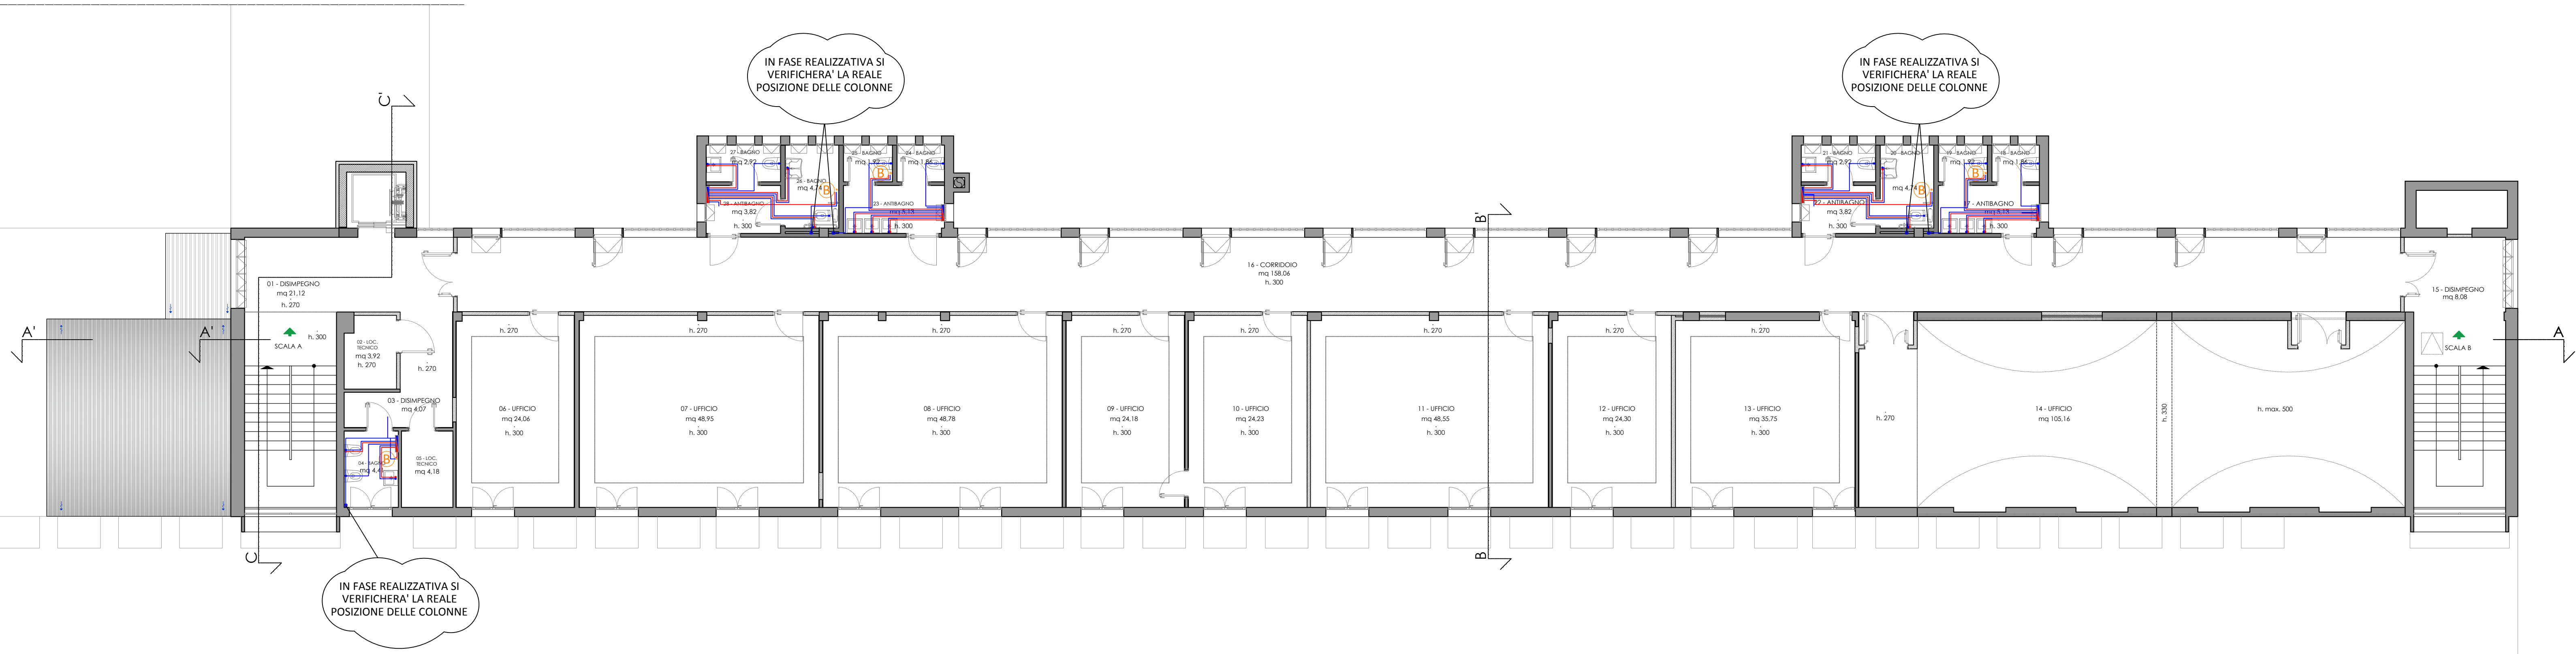

PIANTA PIANO SECONDO ADDUZIONI

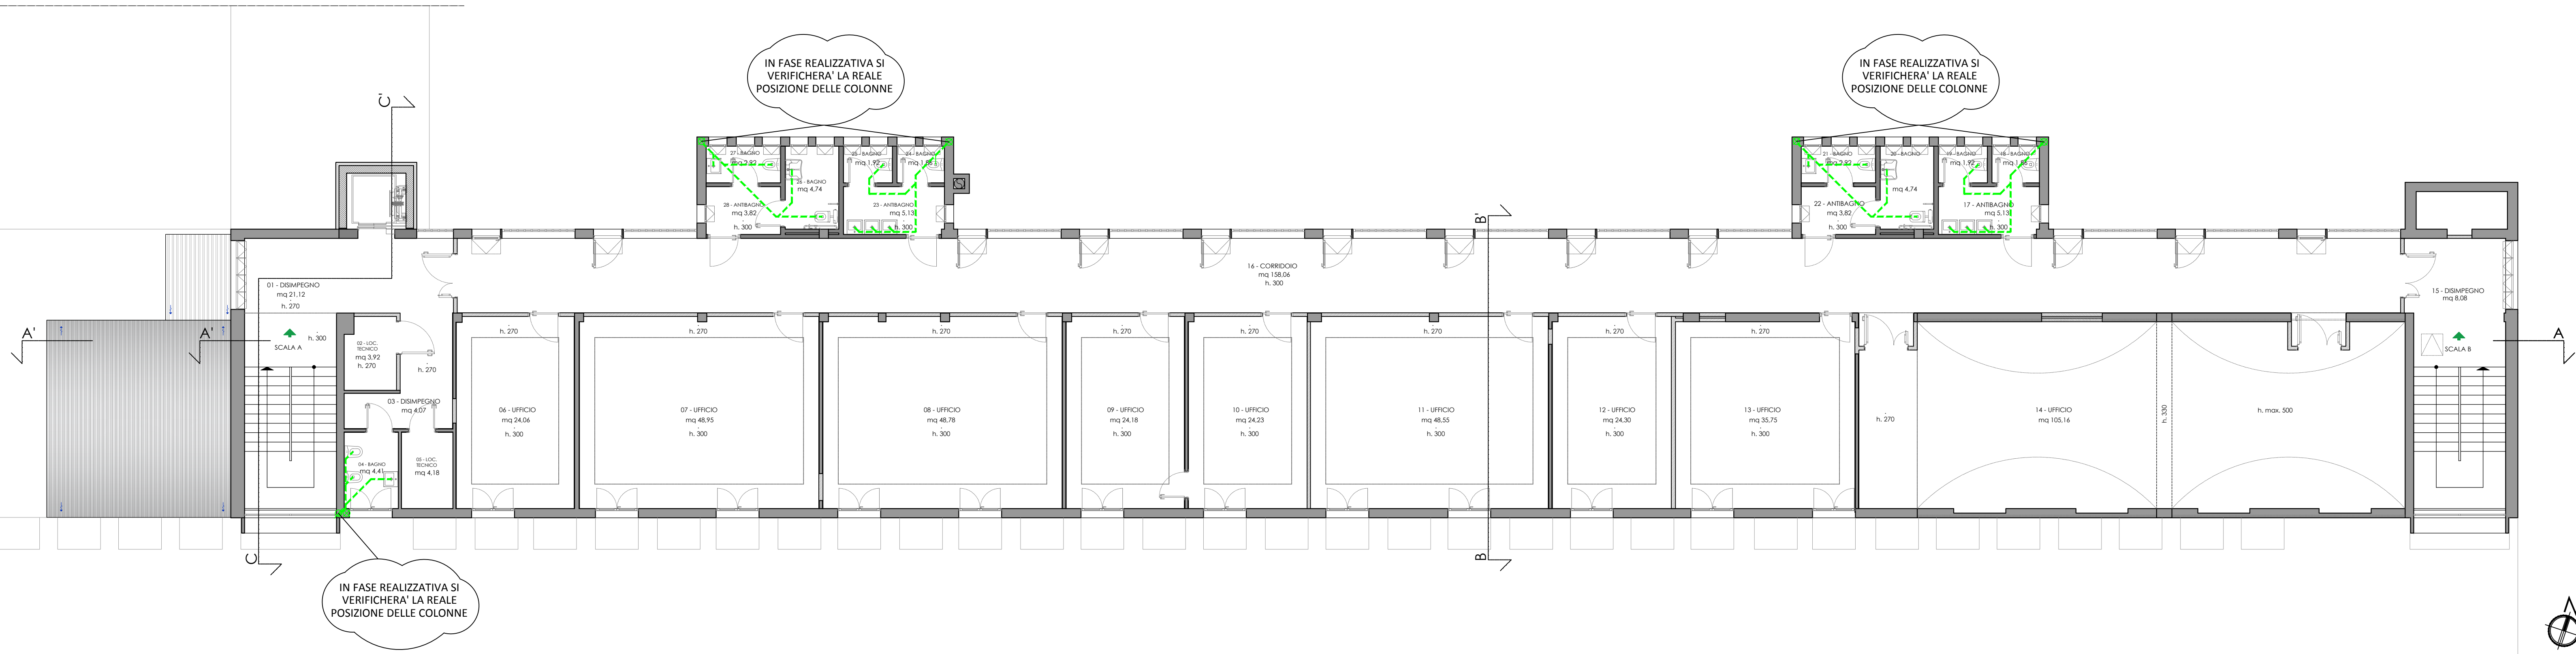

PIANTA PIANO SECONDO SCARICHI

LEGENDA

- Tubazioni di scarico acque nere in PVC tipo Geberit
 - Tratteggiato: passaggio nel massetto
 - Acqua fredda, calda e addolcita,
 - in tubazione di multistrato flessibile passanti nel massetto
- Tutte le tubazioni saranno colibentazioni in maniera conforme al DPR412/93

Collettore satellitare sanitario

Scalda acqua elettrico 30 l, 1500W

Colonne di scarico DN 110 da portare fino in copertura

Valvola di sfianto a parete per colonne di scarico DN 110

Colonna adduzione acqua in multistrato esistente

Vaso igienico in porcellana staffato a parete con cassetta incassata a parete, idoneo per disabili. Sciacquone con due pulsanti.

Vaso igienico in porcellana staffato a parete con cassetta incassata a parete. Sciacquone con due pulsanti.

Lavabo per disabili in porcellana con rubinetti con miscelatore a una manopola. Altezza di installazione 85 cm.

Lavabo tradizionale in porcellana con rubinetti con miscelatore a una manopola. Altezza di installazione 85 cm.

Porta salviette di carta in acciaio inox

Bidet in porcellana staffato a parete.

Doccino con miscelatore per disabili.

LEGENDA DIAMETRI ALLACCI ALLE UTENZE			
UTENZA	CARICO	CARICO (MULTISTRATO)	
LAVANDINO DISABILE	DN50	Ø16mm	Ø16mm
LAVANDINO	DN50	Ø16mm	Ø16mm
WC DISABILE	DN110	Ø16mm	-
WC	DN110	Ø16mm	-
BIDET	DN40	Ø16mm	Ø16mm
DOCCINO DISABILI	DN40	Ø16mm	Ø16mm
BOILER	-	Ø16mm	Ø16mm

Sistema socio-sanitario	Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali
Regione Lombardia	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento
ATS Milano	Corso Italia, 19 - 20122 Milano
Città Metropolitana	Tel.: 02.85762418 - Fax: 02.85762439
	E-mail: tecnico.patrimoni@ats-milano.it

INDIRIZZO

Via Livigno n.3 - Municipio 9 - Milano

TITOLO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)

COMMITTENTE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ATS della Città Metropolitana di Milano, nella persona del Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi	Architetto Michela Pats

PROGETTISTA	DIRETTORE LAVORI	IMPRESA AFFIDATARIA
Ing. DOMENICO GABRIELE SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl	Architetto Lorenzo Santambrogio	
<small>Dr. Roberto Pizzarello 02 85762439 Dr. Giovanni Pizzarello 02 85762439 E-mail: info@sertec-engineering.it</small>	<small>Dott. Ing. Roberto Pizzarello 02 85762439 E-mail: info@sertec-engineering.it</small>	
<small>www.sertec-engineering.it</small>		

AMBITO	OGGETTO	NUMERO
IMM	STATO DI PROGETTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO	03

DESCR. AMBITO

Impianti meccanici

LIVELLO PROG.

Progetto esecutivo

DATA

07/08/2020

SCALA

1:100

REVISIONI	REV.	DATA	DESCRIZIONE EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E	1
D	2
C	3
B	4
A	5	07/08/2020	Consegna progetto esecutivo	F.R.	L.V.	D.G.

FORMATO

1200x750

CTB

IL QUADRIFF.ctb

NOME FILE

IMM_03_PROG_PIANTE_2

A norma delle vigenti leggi sul diritto d'autore, il presente disegno non può essere riprodotto né divulgato a terzi senza il consenso di ATS Milano.